

(表紙)

都市防災事業計画(当初)

香川県多度津町

令和3年1月

上段: 変更前[当初、第△回変更](黒字)
下段: 変更後[第○回変更](赤字)

(様式1)整備方針等 整備方針等 【防災まちづくりの現状及び課題】 ＜多度津町＞ (位置・地形) 多度津町は、香川県中部に位置し南は讃岐平野、北は風光明媚な瀬戸内海国立公園に接しており、古くから天然の良港に恵まれ港を中心に発達し、明治に入り四国最初の鉄道が開通したことで、鉄道と港の利点を活かした交通の要衝として発展してきた町である。昭和49年に臨海土地造成事業により造成された西港町、東港町には現在、造船会社、橋梁、エレクトロニクス等製造業が数多くの企業が立地している、面積は2,439haの香川県で4番目に小さい町である。 近年は旧市街地に空き家が増え、道福寺地区等の郊外での宅地開発が増加している状況である。 ＜課題＞ 本町は、南海トラフ、中央構造線、長尾断層を震源域とする大規模な地震の発生が予測されており、とりわけ南海トラフを震源域とする南海トラフ地震は、今後30年以内に発生する確率が、70%～80%と極めて高く、南海トラフの地震・津波による被害は建物や人的被害等、甚大な被害が想定されている。 多度津町に近接している河川の土器川水系、金倉川水系が想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域の指定を受けており、計画規模降雨及び想定最大規模降雨等の発生時における2級河川金倉川の洪水浸水想定深が町内で最大3.0～5.0mの想定がされており、町内広域での甚大な浸水被害が想定されている。 ＜道福寺地区の現状＞ (位置・地形) 道福寺地区は、本町の南東側付近に位置し、土地は平坦地であり数箇所のため池を有し、田では稲作が営まれている。 また、地区内には主要地方道 善通寺多度津線や一般県道多度津丸亀線が通り、近隣には豊原小学校・幼稚園が立地し居住環境も良いことから近年宅地開発が行われており、農地と住居が混在している地区である。 (課題) 今回計画に位置づける道福寺地区については、金倉川洪水浸水想定区域に地区内の大半が含まれているが、地区内に指定緊急避難場所が1箇所存在するのみで、災害時の一時避難場所の収容人数の不足が課題となっている。
【整備方針】 ＜多度津町の方針＞ 多度津町では、平成29年度に発生した台風18号災害に起因する降雨や高潮により、旧町内において、多くの床上・床下浸水が発生したことを教訓に、河川の嵩上げや内水排除の為に排水ポンプ場、排水機場のハード整備を進めるとともに、台風災害だけでなく、南海トラフ大地震や金倉川の想定最大規模降雨に対して、ハザードマップ作成等のソフト対策を組み合わせ防災・減災取り組んでいるところである。 併せて、災害の危険が切迫した緊急時に避難するための指定緊急避難場所等について、緊急時に必要となる食料、飲料水等の物資等の備蓄、非常用トイレ等の確保に努め、避難場所等の整備及び機能強化を図る。 ＜道福寺地区の方針＞ 道福寺地区の指定緊急避難場所における短期収容人数の増加により地区の防災力の向上を図るために、地区内に防災機能を備えた公園を整備する。

計画事業一覧

都道府県名	香川県	市町村名	多度津町	計画期間	令和3年度 ~ 令和3年度
担当部局	建設課 都市開発係	担当者	(正)間渕 勉 (副)中田 大登 (副)	連絡先	TEL:0877-33-1112 FAX:0877-33-2550 e-mail:kensetsu@town.tadotsu.lg.jp

【都市防災総合推進事業】

事業区分		事業主体	事業地区名	地区面積 (ha)	都市防災総合推進事業 における事業期間		国費率	交付対象事業費(予定)額	
					開始年度	終了年度		(参考)事業費	(参考)国費
地区公共 施設等整備	地区公共	多度津町	道福寺地区 公園整備(指定緊急避難場所 1箇所)	68ha	R3	R3	1/2 用地1/3	80.30 (1/2:〇〇、1/3:△△)	40.10 (1/2:〇〇、1/3:△△)
合計								80.30	40.10

注) 交付対象事業費について百万円単位。
注) 該当のないメニューについては行を削除する等して、なるべく一枚に収まるよう作成してください。
注) 複合施設整備については、設計完了前に補助対象範囲を協議すること。

(様式3)関連事業[都市防災上の課題解決に関連する事業]

事業区分	事業主体	事業地区名	事業規模(面積、延長、幅員等)	総事業費 (国費ベース)	事業期間		事業実施状況	重点密集 市街地の有無
					開始年度	終了年度		
街路事業								
都市公園事業								
市街地再開発事業								
土地区画整理事業								
効果促進事業								
その他(単独事業等)								

注) 総事業費について百万円単位。

注) 地域防災計画、地震対策緊急事業五箇年計画等を参照し、関連部局と調整の上作成。

(様式4)年度別事業計画1【参考】

段:当初(変更前)、下段:変更後【百万円単位】

事業区分		事業主体	事業地区名	整備内容	重点密集市街地	国費率	交付対象事業費(予定)額〔国費ベース〕							
							令和元年度以前	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度以降	計
災害危険度判定調査						1／3								
住民等まちづくり活動支援						1／3								
地区公共施設等整備	事業計画					1／2								
	都市施設 (公園・緑地)					1／2 用地1／3								
	地区公共	多度津町	道福寺地区	公園整備(指定緊急避難場所) 1箇所	×	1／2 用地1／3			40.1					40.1
	防災まちづくり拠点 (直接) ※R2以降経過措置					1／2 用地1／3								
	防災まちづくり拠点 (間接) ※R2以降経過措置					補助1／2 全体1／3								
	地区緊急避難施設 (直接)					1／2 用地1／3								
	地区緊急避難施設 (間接)					補助1／2 全体1／3								
都市防災 不燃化促進	不燃化 促進調査					1／3								
	不燃化 促進					1／2								
木造老朽建築物除却事業						1／3								
復興 まちづくり 総合支援事業	復興まちづくり 計画策定支援					1／2								
	復興に向けた公共 施設等整備 (防災・避難)					1／2 (景観地区等 1／3)								
	復興に向けた公共 施設等整備(防災)					1／3								
合計								40.1						40.1

(様式5) 年度別事業計画【参考】

「調査設計」と工事費が分けられなければ「調査設計・工事」でも構いません

○補助額の内訳

[上段:当初(変更前)、下段:変更後]【百万円単位】

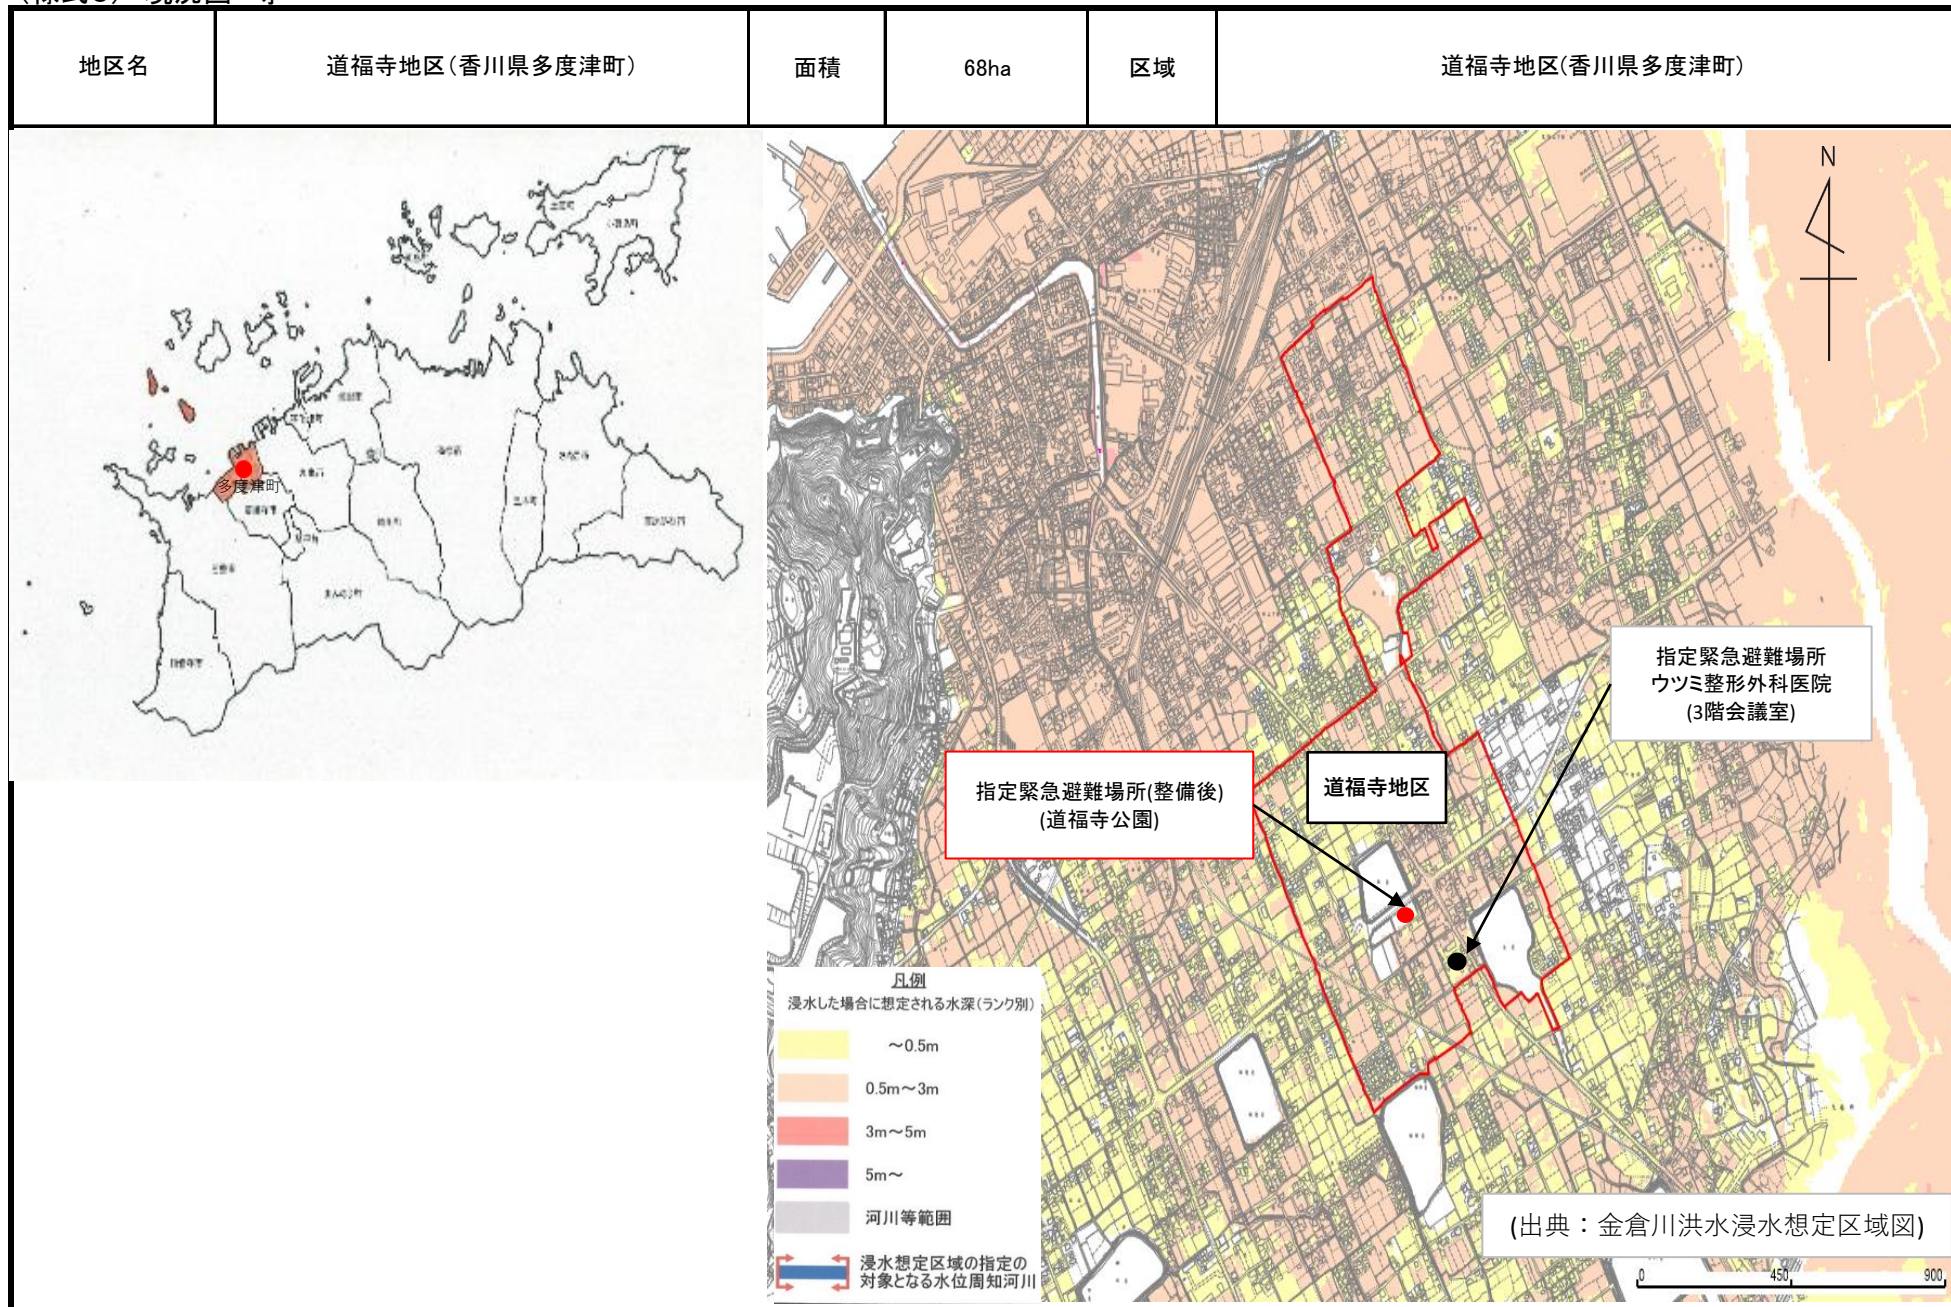
事業地区名	整備内容	整備の内訳	国費率	令和元年度以前	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度以降	計
道福寺地区	地区公共施設等整備 指定緊急避難場所(整備後指定) 1箇所	調査設計	1/2								
		工事	1/2			40.10					40.1
		用地	1/3								
〇〇地区、△△地区、 ▲▲地区	地区公共施設等整備 防災まちづくり拠点施設 津波避難タワー整備〇箇所	調査設計	1/2								
		工事	1/2								
		用地	1/3								
〇〇地区、△△地区、 ▲▲地区	地区公共施設等整備 地区緊急避難施設 防災備蓄倉庫〇箇所	調査設計・工事	1/2								
		用地	1/3								
			合計			40.10					40.1

○用地取得面積

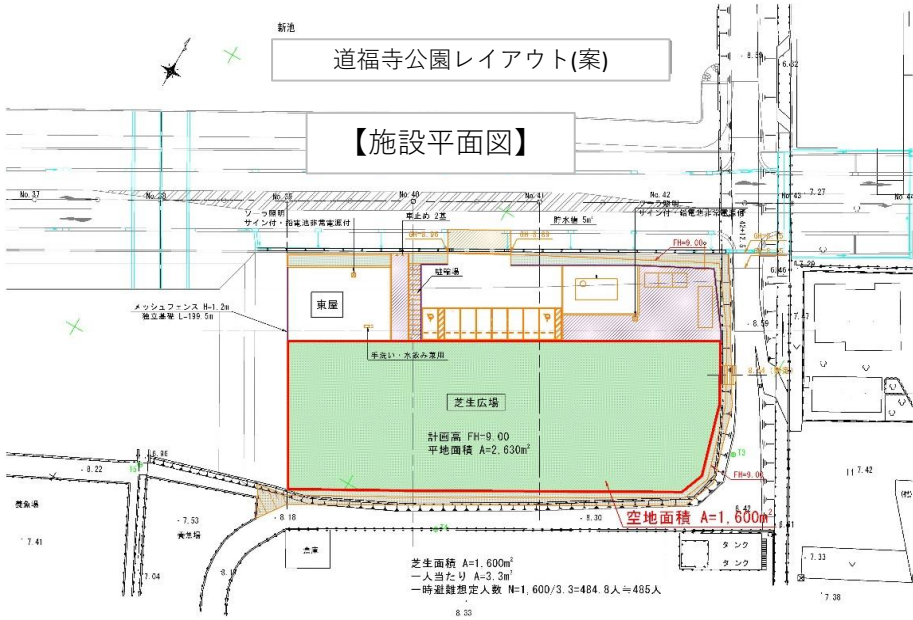
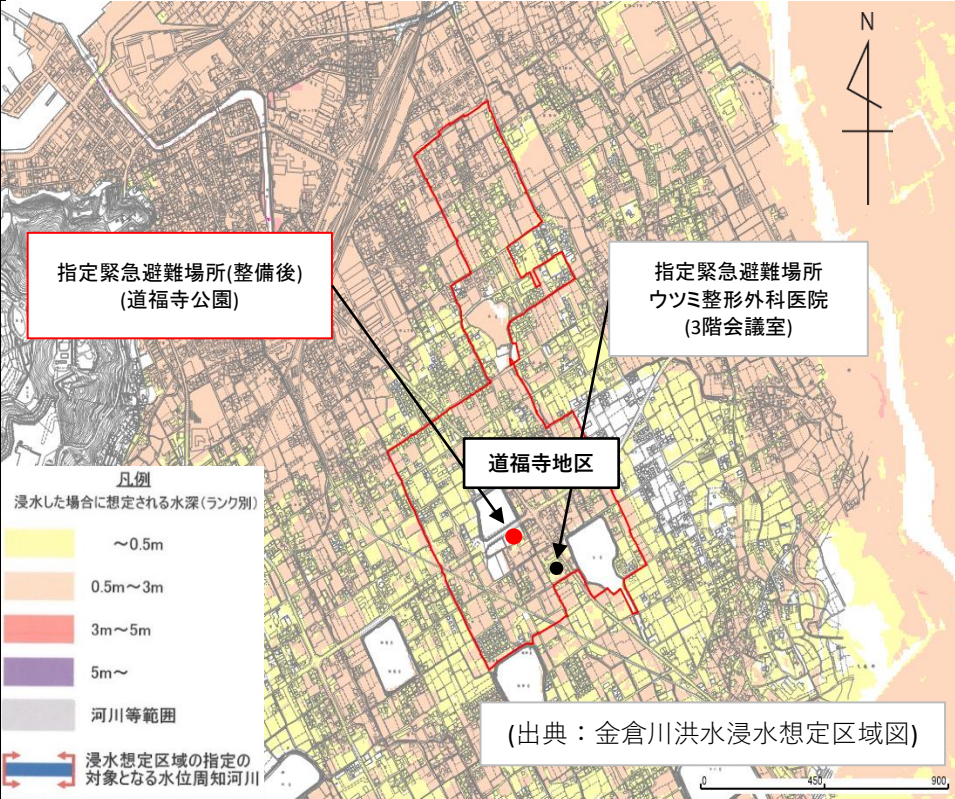
[上段:当初(変更前)、下段:変更後]【m2単位】

事業地区名	整備内容	整備の内訳	国費率	令和元年度以前	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度以降	計
●●地区	地区公共施設等整備 道路整備 避難路整備L=00m	用地	1/3								
〇〇地区、△△地区、 ▲▲地区	地区公共施設等整備 防災まちづくり拠点施設 津波避難タワー〇箇所	用地	1/3								

(様式6) 現況図 等



(様式6) 現況図 等

地区名	道福寺地区(香川県多度津町)	面積	68ha	区域	道福寺地区(香川県多度津町)
地区公共公園整備(指定緊急避難場所の整備)				<施設概要> 平時は、都市公園として地域、近隣住民の憩いの場となる。 災害発生時には、周辺地区等の一時避難者485人の収容場所として活用する。	
<目的>本町、道福寺地区においては、災害対策基本法に基づき1箇所(ウツミ整形外科医院3階会議室)を指定緊急避難場所指定しているが、局部的豪雨(金倉川の洪水等)が発生した場合、一時避難者の短期収容人数不足が懸念されるため、当地区に防災機能を有した公園を整備する。				【施設外観】 	
指定緊急避難場所(道福寺公園) ・想定最大規模降雨による金倉川洪水想定区域 ・道福寺公園整備面積 ≒2,900㎡ ・公園空地面積1,600㎡ ・指定緊急避難場所の収容人数 485人 ・算定根拠 1,600㎡÷3.3㎡/人				【施設平面図】 	
 指定緊急避難場所(整備後) (道福寺公園) 指定緊急避難場所 ウツミ整形外科医院 (3階会議室) 道福寺地区 (出典：金倉川洪水浸水想定区域図) 凡例 浸水した場合に想定される水深(ランク別) ～0.5m 0.5m～3m 3m～5m 5m～ - 河川等範囲 浸水想定区域の指定の対象となる水位周知河川					